


熱診断画像分析レポート

赤外線画像



設 備	姫路第一発電所
ユニット・幅	5-3
ブ ロ ッ ク	E
測 定 番 号	001


Filename	IR_2642.jpg
Ar1 最高温度	288.6 °C
Sp1 温度	275.0 °C
Sp2 温度	246.6 °C
Sp3 温度	184.2 °C
Sp4 温度	178.3 °C
Sp5 温度	154.5 °C

ライン上の温度分布

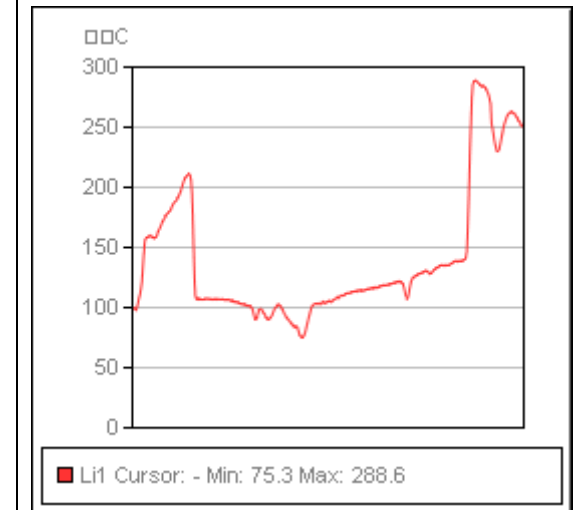

デジタル画像

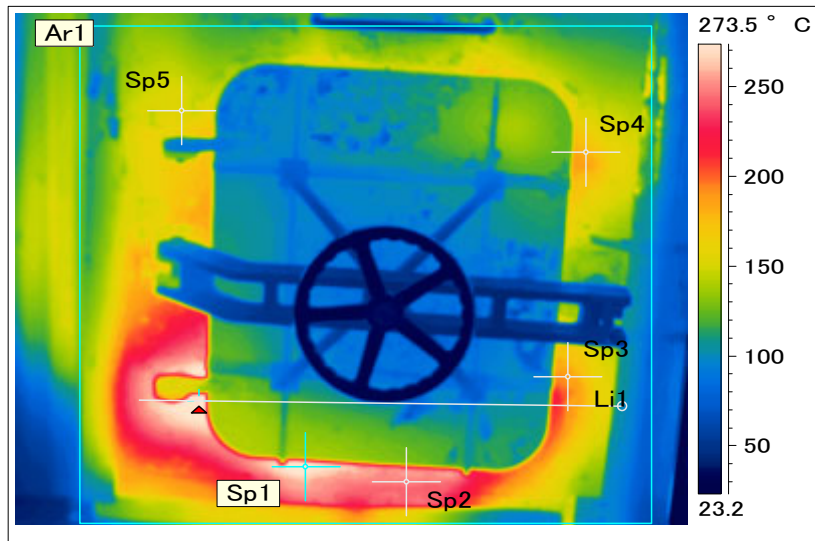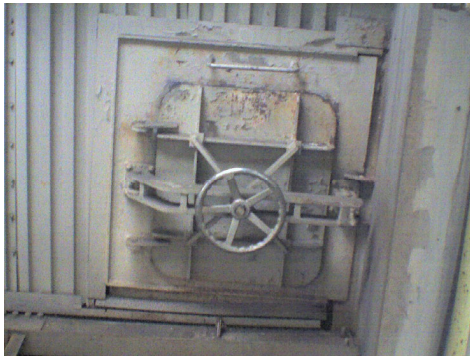

 エリア最高温度

エリア内の温度分布割合

